

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Settore Urbanistica



Piano per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche

2 Rilievo ambientale degli edifici con Analisi del Grado di accessibilità

Responsabile del procedimento

Geom. Marcello Bernardini

Progettisti

Architetto Luca Marzi
Architetto Pierpaolo Baldini
Architetto Pacifico Fanani
Architetto Franco Maffei

1	2	Sala Suffredini
VIA/PIAZZA	Piazzetta Ariosto	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Comunale	
destinazione	sala polivalente	

2	1	Municipio
VIA/PIAZZA	Via Vallisneri	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Comunale	
destinazione	casa comunale	

3	1	Centro Infanzia
VIA/PIAZZA	Piazza delle Erbe	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Comunale	
destinazione	edificio polivalente	

4		Giudice di Pace	
VIA/PIAZZA	Via Vallisneri		20
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana		
PROPRIETA'	Comunale		
destinazione	ufficio		

6		Ufficio delle Entrate	
VIA/PIAZZA	VUfficio pubblicoia Castruccio		1
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana		
PROPRIETA'	Privata		
destinazione	ufficio pubblico		

9		Spazio polivalente all’aperto
VIA/PIAZZA		
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Comunale	
destinazione	struttura ludico ricreativa	

13	1	Terminal Autobus
VIA/PIAZZA	Piazza della Repubblica	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Privata	
destinazione	trasporti - biglietteria - bar	

14		ANMIL	
VIA/PIAZZA	Via Vallisneri		20/a
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana		
PROPRIETA'	Privata		
destinazione	Uffici associativi		

16	2	Complesso Scolastico in località “Carbonaia” - scuola
VIA/PIAZZA	via Giovanni Pascoli	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Comunale	
destinazione	edificio scolastico	

16	6	Complesso Scolastico in località “Carbonaia” - palestra
VIA/PIAZZA	Via Giovanni Pascoli	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Amministrazione Provinciale	
destinazione	edificio scolastico	

16	3	Complesso Scolastico in località “Carbonaia” - scuola
VIA/PIAZZA	via Giovanni Pascoli	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Comunale	
destinazione	edificio scolastico	

17	2	Misericordia-sede	
VIA/PIAZZA	Via Giovanni Pascoli		12
COMUNE	Castelnuovo di garfagnana		
PROPRIETA'	Privata		
destinazione	edificio socio assistenziale		

1	1	Rocca Ariostesca
VIA/PIAZZA	Piazzetta Ariosto	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Comunale	
destinazione	edificio museale	

2	2	Municipio
VIA/PIAZZA	Fulvio Testi	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Comunale	
destinazione	casa comunale	

3	2	Centro Infanzia	
VIA/PIAZZA		Via Vallisneri	5
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio polivalente	

5		Poste Italiane
VIA/PIAZZA	Piazza Bernardini	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Privata	
destinazione	Ufficio postale	

8		Duomo
VIA/PIAZZA	Piazza del Duomo - Piazza Vincenti	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Curia	
destinazione	chiesa	

12		Croce Verde
VIA/PIAZZA	Via Nicola Fabrizi	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Privata	
destinazione	struttura socio-assistenziale	

13	2	Terminal Autobus
VIA/PIAZZA	Piazza della Repubblica	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Privata	
destinazione	trasporti - bar	

16	1	Complesso Scolastico in località “Carbonaia” - scuola
VIA/PIAZZA	Via Giovanni Pascoli	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Comunale	
destinazione	edificio scolastico	

16	4	Complesso Scolastico in località “Carbonaia” - scuola media
VIA/PIAZZA	Via Giovanni Pascoli	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Amministrazione Provinciale	
destinazione	edificio scolastico	

16	5	Complesso Scolastico in località “Carbonaia” - scuola media
VIA/PIAZZA	Via Giovanni Pascoli	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Amministrazione Provinciale	
destinazione	edificio scolastico	

17	1	Misericordia-ambulatorio	
VIA/PIAZZA	Via Giovanni Pascoli		12
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana		
PROPRIETA'	Privata		
destinazione	edificio socio assistenziale		

20		INPS - INAIL
VIA/PIAZZA	Via Farini	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'	Privata	
destinazione	ufficio	



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

1

2

GRADO DI ACCESSIBILITA'

5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Sala Suffredini

data rilievo

20/02/2009

VIA/PIAZZA

Piazzetta Ariosto

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

sala polivalente

Da piazza delle Erbe: breve tratto di percorso non protetto con accesso veicolare (via cavalieri di v.veneto) > percorso su strada pedonale con tratto lungo via Testi con pendenza > 8%.
3 gradini esterni> infisso esterno> spazio di distribuzione> infisso interno> sala.


FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA


ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



porta d'ingresso

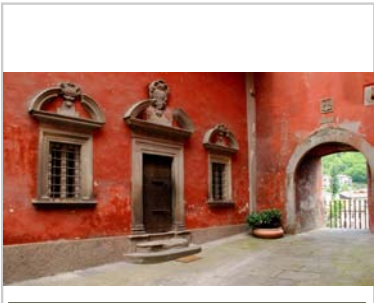

vista dalla strada

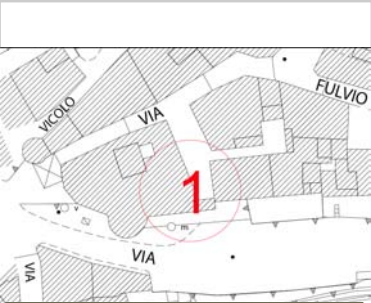

rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale chiusa al traffico veicolare. Pavimentazione in ""basoli"" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su P.zza delle Erbe.

Zona Pedonale a raso PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE 8-14%		NON PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM:	COMPLANARE		A PETTINE metri circa: 100	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta. E' possibile inserire una rampa di raccordo laterale all'ingresso.

PRINCIPALE	CM: 58 N° 3 alzate	GRADINI DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA	CM: 110	CM: 55
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSE	LARGHEZZA INFISSE ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

sala unica con presenza di piano soppalcato raggiungibile da scala interna. Le informazioni della scheda riguardano in maniera specifica la sala principale.

PIANO TERRA	A RASO	BUONA NON PRESENTI	>150	
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
	NON SDRUCCIOLEVOLE	CM: CM:	PRESENTI	CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale chiusa al traffico veicolare. Pavimentazione in ""basoli"" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su P.zza delle Erbe.

% 1°	8-14%		CM:		ML:	
% 2°	<2%					
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA		ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA		ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE		CM: 200		CM: 500		
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA		LUNGHEZZA		

Accesso All’ Edificio

3 gradini esterni di cui l’ultimo sulla soglia della porta. E’ possibile inserire una rampa di raccordo laterale all’ingresso.

CM:	Non Presente	CM:	
	Sconnessa - Non Sdrucchiolevole	%	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: >150		NON PRESENTE	
PROFONDITA’CM: >150			
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	
1A		A CHIAVACCIO	
2A		CM:	
3A		TIPO MANIGLIA	
4B		ALTEZZA MANIGLIA	
5B		FERRO o METALLO	
6B		OPACA	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	fCM:
CM:	CM:		
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:			
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
CM:	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO			

Spazio Interno

sala unica con presenza di piano soppalcato raggiungibile da scala interna. Le informazioni della scheda riguardano in maniera specifica la sala principale.

CM: >150	CM:		NON SDRUCCIOLEVOLE	
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE	
CM:				
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA	
CM:		%	NON PRESENTI	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
CM:		CM:		
CM:		CM:		
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
		CM:	CM:	
		CM:	CM:	
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori

	CM:	
	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

1

1

GRADO DI ACCESSIBILITA'

5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Rocca Ariostesca

data rilievo

20/02/2009

VIA/PIAZZA

Piazzetta Ariosto

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio museale

Da piazza delle Erbe: breve tratto di percorso non protetto con accesso veicolare (via cavalieri di v.veneto) > percorso su strada pedonale con tratto lungo via Testi con pendenza > 8%.
3 gradini esterni> infisso esterno> cortile interno.

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA


ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



porta d'ingresso

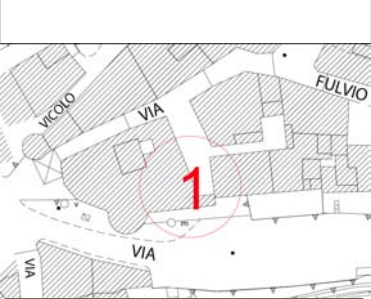

rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

area estera su strada pedonale chiusa in un lato al traffico veicolare. Pavimentazione in ""basoli"" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su P.zza delle Erbe.

Zona Pedonale a raso PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCIOLEVOLE 8-14 %		PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM:	COMPLANARE		A PETTINE metri circa: 100	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta. E possibile inserire una rampa di raccordo all'ingresso, sporgente rispetto al filo dell'edificio per le colonne.

PRINCIPALE	CM: 53 N° 3 alzate	GRADINI ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA	CM: 182	CM: 60
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	PRESENTE	CM: 110	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

area estera su strada pedonale chiusa in un lato al traffico veicolare. Pavimentazione in ""basoli"" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su P.zza delle Erbe.

% 1° % 2°	8-14 % <2%		CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE		CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All’ Edificio

3 gradini esterni di cui l’ultimo sulla soglia della porta. E possibile inserire una rampa di raccordo all’ingresso, sporgente rispetto al filo dell’edificio per le colonne.

CM:	Non Presente Sconnessa - Non Sdruciolevole	CM:	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: >150 PROFONDITA’CM: >150		PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	
1A 2A 3A 4B 5B 6B		BATTENTE	CM: 115
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		LEGNO	
		OPACA	
ABACO INGRESSO		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
		CM:	CM:
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO			

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:		%	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE	

Servizi Accessori

	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

2

1

GRADO DI ACCESSIBILITA' **5 NON ACCESSIBILE**

Municipio

data rilievo20/02/2009

VIA/PIAZZA

Via Vallisneri

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

casa comunale

porta d'ingresso

rilievo aerofotogrammetrico

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Da piazza delle Erbe: percorso su strada pedonale con tratto di via Vallisneri
Percorso su zona pedonale> gradini esterni> porta> atrio.

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

DA PIAZZA DELLE ERBE A INIZIO TRATTO DI VIA VALLISNERI, IN DIREZIONE CASA COMUNALE, C'E' UNA FIORIERA CHE COSTITUISCE OSTACOLO PER GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA
GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Area estera su strada pedonale. Pavimentazione in ""basoli"" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su P.zza delle Erbe.

Zona Pedonale a raso PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCIOLEVOLE 0-8%		PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE. - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM:	COMPLANARE		A PETTINE metri circa: 30	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 47 N° 3 alzate	GRADINI DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 157	CM: 89
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
NON RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area estera su strada pedonale.
Pavimentazione in ""basoli"" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su P.zza delle Erbe.

% 1° % 2°	0-8% <2%		CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE		CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All’ Edificio

3 gradini esterni di cui l’ultimo sulla soglia della porta.

CM:	Non Presente Sconnessa - Non Sdruciolevole	CM: %	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: >150 PROFONDITA’CM: >150		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	
1A		BATTENTE	CM: 150
2A		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
3A		LEGNO	
4B		OPACA	
5B		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
6B			
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA			
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:			
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:		%	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori

	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

2

2

GRADO DI ACCESSIBILITA'

1 IN AUTONOMIA

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Municipio

data rilievo

20/02/2009

VIA/PIAZZA

Fulvio Testi

COMUNE


Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione


casa comunale

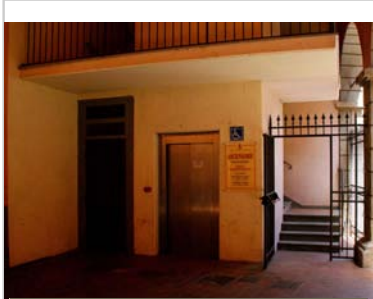

vista dal percorso sotto le logge



rilievo aerofotogrammetrico



FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

DA PIAZZA DELLE ERBE A INIZIO TRATTO DI VIA VALLISNERI, IN DIREZIONE CASA COMUNALE, C'E' UNA FIORIERA CHE COSTITUISCE OSTACOLO PER GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA
GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

area estera su strada pedonale, percorso sotto loggiato coperto. Pavimentazione in ""basoli"" con presenza di sconnessioni e nel tratto del loggiato con pavimento continuo liscio privo di asperità. Parcheggio riservato su P.zza delle Erbe. Gli ostacoli potenziali fonti di pericolo sono identificati nella presenza di alcuni tavolini delle attività commerciali lungo la linea naturale continua dell'edificio.

Zona Pedonale a raso PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCIOLEVOLE 0-8%		PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE. - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 405 Lato Loggiato	COMPLANARE		A PETTINE metri circa: > 100	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso alla Casa Comunale coincide con le misure del ascensore rilevate nella sezione “ Spazio Interno”

SECONDARIO ADATTATO	CM: 0 N° 0	A RASO APERTURA AUTOMATICA ASCENSORE	CM:	CM: 90
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE		CM:	CM: 120	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

SU PIÙ PIANI	ASCENSORE			
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

area estera su strada pedonale, percorso sotto loggiato coperto. Pavimentazione in ""basoli"" con presenza di sconnessioni e nel tratto del loggiato con pavimento continuo liscio privo di asperità. Parcheggio riservato su P.zza delle Erbe. Gli ostacoli potenziali fonti di pericolo sono identificati nella presenza di alcuni tavolini delle attività commerciali lungo la linea naturale continua dell'edificio.

% 1°	0-8%		CM:		ML:	
% 2°	<2%					
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA		ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA		ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE		CM: 200		CM: 500		
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA		LUNGHEZZA		


Accesso All’ Edificio

L’accesso alla Casa Comunale coincide con le misure del ascensore rilevate nella sezione “ Spazio Interno”

CM: >cm 120	Non Presente	CM:	
2a+P> cm 64	Sconnessa - Non Sdruciolevole	%	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:			
PROFONDITA’CM:	120		
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	

1A	2A	3A	4B	5B	6B	altro	CM:
						TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
						FERRO o METALLO	
						OPACA	
						MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
ABACO INGRESSO							

Servizi Igienici



CM:	CM:	CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:			
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO

		CM:	CM:	CM:
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno



CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	

CM:		%	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO

CM:		CM: 448	A SCORRIMENTO AUTOMATICO	NON PRESENTE
CM: 405				
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA

		CM:	CM: 90	PIANO TERRA
		CM:	CM: 120	RAGGIUNGIBILE
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori



	CM:	
	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

3

1

GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Centro Infanzia

data rilievo 29/05/2009

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > rampetta> marciapiede> soglia > porta di ingresso.

VIA/PIAZZA

Piazza delle Erbe

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio polivalente

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA


ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla piazza



porta d'ingresso



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL MARCIAPIEDE E I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Parcheggio riservato su piazza delle erbe, l'accesso all'ingersso avviene tramite una rampetta di raccordo su marciapiede in pietra in buono stato, presenza di risalto = 3 cm circa.

Su Marciapiede PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 143	COMPLANARE		A PETTINE metri circa: 20	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Rampa su marciapiede e accesso su soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 1,5 N° 0	SOGLIA ANTA TRIPLA CON APERTURA INTERNA	CM: 150	CM: 47
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici



		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Parcheggio riservato su piazza delle erbe, l'accesso all'ingerso avviene tramite una rampetta di raccordo su marciapiede in pietra in buono stato, presenza di risalto = 3 cm circa.

% 1° 0-8%	% 2° <2%	<=15%	CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE	
A PETTINE	CM: 250	CM: 500		
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA		

Rampa su marciapiede e accesso su soglia della porta.

CM:		CM:	
		%	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA' CM:			
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	

     						LEVA CM: 105	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA						TIPO MANIGLIA ALTEZZA MANIGLIA	
ABACO INGRESSO						LEGNO E VETRO	
INFISSO CON SPECCHIARE						MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	

CM:	CM:	CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO




	CM: CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C. TIPO W.C. TIPO SEDUTA ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C - PARETE DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO			



CM: 	CM: 		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE

CM: 		
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA

CM:		%	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO

CM:		CM: CM:		
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA

		CM:  CM: 	CM:  CM: 	 
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
		
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

3

2

GRADO DI ACCESSIBILITA' **5 NON ACCESSIBILE**

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Centro Infanzia

data rilievo29/05/2009

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > rampetta con risalto 3-5 cm.> gradino marciapiede altezza 18 cm.> percorso non protetto senza marciapiede > soglia > porta di ingresso.

VIA/PIAZZA

Via Vallisneri

5

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio polivalente

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLA

Spazio Esterno

Parcheggio riservato su piazza delle erbe, l'accesso all'ingresso secondario avviene tramite una rampetta di raccordo su marciapiede in pietra in buono stato, presenza di risalto = 3 cm circa.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCIOLEVOLE 0-8%	MANCANZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE. - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 450 Larghezza Via Vallisneri	NON RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 30	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite un gradino esterno coincidente con la soglia della porta.

SECONDARIO	CM: 13 N° 1 alzata	SOGLIA DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA CM: 130	CM: 64	
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Parcheggio riservato su piazza delle erbe, l'accesso all'ingresso secondario avviene tramite una rampetta di raccordo su marciapiede in pietra in buono stato, presenza di risalto = 3 cm circa.

Accesso tramite un gradino esterno
coincidente con la soglia della porta.

% 1° 0-8%	% 2° <2%	<=15%	CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE	
A PETTINE	CM: 250	CM: 500		
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA		

Accesso tramite un gradino esterno
coincidente con la soglia della porta.

CM:		CM:	
		%	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA' CM:			
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	

						POMELLO		CM: 120			
						TIPO MANIGLIA					
						ALTEZZA MANIGLIA					
						LEGNO					
						OPACA					
						MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA					
ABACO INGRESSO											

CM:	CM:	CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO

		CM: CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO


CM: 	CM: 		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE

CM: 		
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA

CM:		 %	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO

CM:		CM: CM:		
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA

		CM:  CM: 	CM:  CM: 	 
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
		
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

4

GRADO DI ACCESSIBILITA'

5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Giudice di Pace

data rilievo

20/02/2009

VIA/PIAZZA

Via Vallisneri

20

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale


destinazione

ufficio

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA


ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.

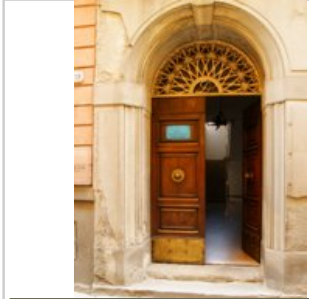

porta d'ingresso



rilievo aerofotogrammetrico



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada lato isolato.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCIOLEVOLE 0-8%	MANCANZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 450 Via Vallisneri	NON RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 50	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite 2 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 26 N° 2 alzata	GRADINI DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 160	CM: 80
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada lato isolato.

% 1°	0-8%		CM:		ML:	
% 2°	<2%					
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA		ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA		ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE		CM: 250		CM: 500		
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA		LUNGHEZZA		

Accesso All’ Edificio

Accesso tramite 2 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

CM:			CM:			
			%			
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p		SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE		RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA		RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:				NON PRESENTE		
PROFONDITA’CM:						
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:		SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA		

1A	2A	3A	4B	5B	6B	POMELLO	CM: 120
						TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
						LEGNO	
						OPACA	
						MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA							
ABACO INGRESSO							

Servizi Igienici

CM:		CM:		CM:		fCM:	
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO		ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE		CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE		MANIGLIONE SEZIONE	
CM:				CM:			
CM:							
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’		TIPO DI LAVABO		ALTEZZA LAVABO		RUBINETTERIA DEL LAVABO	

		CM:		CM:		CM:	
		CM:					
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO			

Spazio Interno

CM:		CM:				
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI		LARGHEZZA MIN. APERTURE		ALLARGAMENTI DEL PERCORSO		PAVIMENTAZIONE
CM:						
LARGHEZZA SCALA INTERNA		PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA		

CM:			%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI		AUSILIO PER ORIENTAMENTO	

CM:		CM:			
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA	

		CM:		CM:	
		CM:		CM:	
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE	

Servizi Accessori

	CM:		
	CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI		COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA		COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

5

GRADO DI ACCESSIBILITA'

1 IN AUTONOMIA

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Poste Italiane

data rilievo

20/02/2009

VIA/PIAZZA

Piazza Bernardini

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

Ufficio postale

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > percorso non protetto senza marciapiede con l'ultimo tratto in curva e pendenza 7% > rampa > piazzetta pedonale > porta di ingresso.

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dal percorso di raccordo parcheggio struttura



vista dalla piazzetta



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO. LA RAMPA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA NON E' SEGNALATA

Spazio Esterno

Piazzetta con alberature. Lo spazio esterno adiacente all'edificio è pedonale. Sia accede alla piazzetta tramite rampa con pendenza p=5%

Su area di pertinenza	SCONNESSA - NON SDRUCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	PRESENTI	NON PRESENTI
PROTETTO	0-8%			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90			A PETTINE	N° 2
CM: 150 Rampa	RACCORDATO		metri circa: <100	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Dopo aver percorso la rampa di accesso alla piazzetta l'ingresso all'edificio è a raso con sistema di chiamata condizionata

PRINCIPALE	CM: 0	A RASO	CM: 110	CM: 95
	N° 0	ANTA UNICA CON APERTURA ESTERNA		
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	PRESENTE	CM: 100	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Piazzetta con alberature. Lo spazio esterno adiacente all'edificio è pedonale. Sia accede alla piazzetta tramite rampa con pendenza $p=5\%$

% 1°	0-8%		<=15%		CM:			ML:	
% 2°	<2%								
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA		ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA		ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE			
A PETTINE				CM:		250	CM:		500
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA		LUNGHEZZA					

Dopo aver percorso la rampa di accesso alla piazzetta l'ingresso all'edificio è a raso con sistema di chiamata condizionata

CM:		CM: > cm 90	Non Presente
		%	Continua - Non Sdruciolevole
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		PRESENTE	
PROFONDITA' CM:			
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	

1A 2A 3A 4B 5B 6B

LEVA CM: 100

TIPO MANIGLIA ALTEZZA MANIGLIA

METALLO E VETRO (FINO A 6 CM DA TERRA)

TRASPARENTE SEGNALATA

MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'

4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA

ABACO INGRESSO

CM:	CM: CM:	CM: CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO





		CM: CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO


CM: 	CM: 		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE

CM: 		
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA

CM:		 %	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO

CM:		CM: CM:		
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA

		CM:  CM: 	CM:  CM: 	 
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
		
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

6

GRADO DI ACCESSIBILITA'

5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Ufficio delle Entrate

data rilievo

20/02/2009

Da piazza del Duomo presenza di parcheggio > percorso non protetto senza marciapiede > soglia > porta di ingresso.

VIA/PIAZZA

Via Castruccio

1

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata


destinazione

ufficio pubblico


FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA



ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.

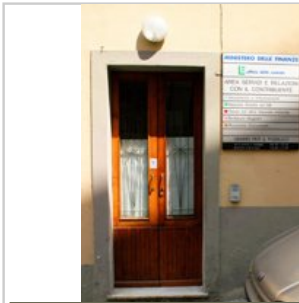

porta d'ingresso

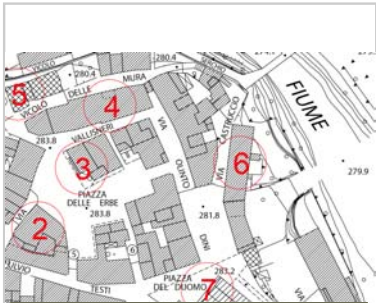

rilievo aerofotogrammetrico



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra con pendenza del 11% circa. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCIOLEVOLE 8-14%	MANCANZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 473 Via Castruccio	NON RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 60	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite 1 gradino esterno coincidente con la soglia della porta. La strada presenta una sensibile pendenza.

PRINCIPALE	CM: 20 N° 1 alzata	GRADINO DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 100	CM: 45
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra con pendenza del 11% circa. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada.

% 1°	8-14%		CM:		ML:	
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA		ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA		ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE		CM:		CM:		
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA		LUNGHEZZA		

Accesso All’ Edificio

Accesso tramite 1 gradino esterno coincidente con la soglia della porta. La strada presenta una sensibile pendenza.

CM:			CM:			
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p		SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE		RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA		RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:				NON PRESENTE		
PROFONDITA’CM:						
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:		SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA		
				VERTICALE		
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA				CM:		
ABACO INGRESSO				TIPO MANIGLIA		
				ALTEZZA MANIGLIA		
				LEGNO E VETRO		
				OPACA		
				MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA		

Servizi Igienici

CM:		CM:		CM:		fCM:	
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO		ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE		CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE		MANIGLIONE SEZIONE	
CM:				CM:			
CM:		TIPO DI LAVABO		ALTEZZA LAVABO		RUBINETTERIA DEL LAVABO	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’							
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C		TIPO W.C TIPO SEDUTA		ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE		Distanza Bordo Anteriore W.C PARETE DI FONDO	
						CM:	
						CM:	
						CM:	
						CM:	

Spazio Interno

CM:		CM:				
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI		LARGHEZZA MIN. APERTURE		ALLARGAMENTI DEL PERCORSO		PAVIMENTAZIONE
CM:						
LARGHEZZA SCALA INTERNA		PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA		
CM:						
LARGHEZZA RAMPA INTERNA		PAVIMENTAZIONE RAMPA		CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI		AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:				CM:		
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO		SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA		ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’		ASCENSORE TIPO DI PORTA
						ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
STALLI DI SOSTA		NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI		ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’		ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
						UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori

		CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI		COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’		SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA		COPERTURA		ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

8

GRADO DI ACCESSIBILITA'

1 IN AUTONOMIA

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Duomo

data rilievo 20/02/2009

Dalla piazza Duomo presenza di parcheggio > rampa > sagrato > rampa senza corrimano larghezza 160 cm. > porta di ingresso secondaria sul fronte principale del duomo.

VIA/PIAZZA

Piazza del Duomo - Piazza Vincenti

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Curia

destinazione

chiesa


FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



porta d'ingresso

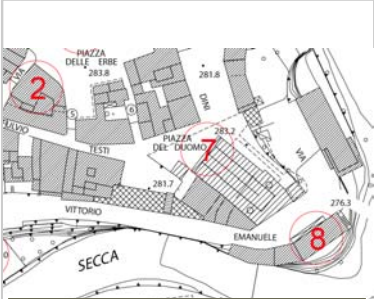

rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL SAGRATO PROSPICIENTE VIA FULVIO TESTI MA SUL SAGRATO NON HANNO AUSILI PER L'ORIENTAMENTO

Spazio Esterno

Tratto di piazza urbana con pavimentazione in pietra.

Su piazza - sagrato	SCONNESSA - NON SDRUCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
PROTETTO	0-8%			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 20	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite rampa mobile in metallo, senza corrimano, ingresso con bussola

SECONDARIO ADATTATO	CM: 0 N° 0	RAMPA 12% PORTA DOPPIA CON BUSSOLA	CM: 108	CM: 84
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Tratto di piazza urbana con pavimentazione in pietra.

% 1°	0-8%		CM:		ML:	
% 2°						
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA		ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA		ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE		CM:		250	CM:	500
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA		LUNGHEZZA		


Accesso All’ Edificio

Accesso tramite rampa mobile in metallo, senza corrimano, ingresso con bussola

CM:			CM:	> cm 90	Non Presente	
			%	12%	Continua - Non Sdruciolevole	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p		SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE		RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA		RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		170			NON PRESENTE	
PROFONDITA’CM:						
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:		SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA		

1A	2A	3A	4B	5B	6B	NON PRESENTE	CM:	
						TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA	
						LEGNO		
						OPACA		
						MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA		
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA								
ABACO INGRESSO								

Servizi Igienici



CM:		CM:		CM:		fCM:	
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO		ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE		CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE		MANIGLIONE SEZIONE	
CM:				CM:			
CM:		TIPO DI LAVABO		ALTEZZA LAVABO		RUBINETTERIA DEL LAVABO	

		CM:		CM:		CM:	
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE		DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO		SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO	

Spazio Interno



CM:		CM:			
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI		LARGHEZZA MIN. APERTURE		ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:					
LARGHEZZA SCALA INTERNA		PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA	

CM:			%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI		AUSILIO PER ORIENTAMENTO	

CM:		CM:			
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’		ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA

		CM:		CM:	
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’		ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori



	CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’		SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA		ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

9

GRADO DI ACCESSIBILITA'

3 ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Spazio polivalente all'aperto

data rilievo

20/02/2009

Dalla via Vittorio Emanuele presenza di parcheggio riservato > attraversamento stradale su strisce pedonali > percorso non protetto senza marciapiede > rampe > struttura polivalente

VIA/PIAZZA

COMUNE

PROPRIETA'

destinazione

Castelnuovo di Garfagnana

Comunale


struttura ludico ricreativa

FRUIBILITA' INTERNA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista del percorso di raccordo
struttura-p parcheggio

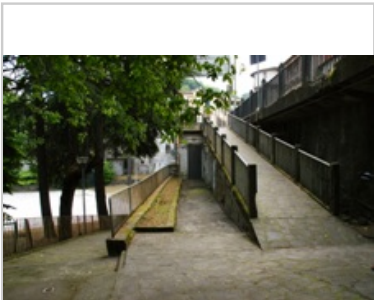


vista dalla rampa



vista dalla rampa



vista della struttura

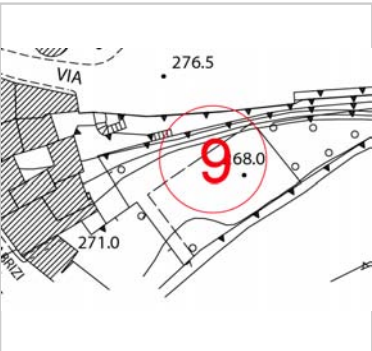

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DELLA RECINZIONE E SULLE RAMPE IL CORRIMANO

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in asfalto e accesso a due rampe di lunghezza superiore a 10 metri (16 e 26 m.) e di larghezza compresa tra 150-160 cm.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE		NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 150	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 50	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Zona all'aperto sistemata a verde per attività ludico ricreative

	CM: N°		CM:	CM:
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
		CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in asfalto e accesso a due rampe di lunghezza superiore a 10 metri (16 e 26 m.) e di larghezza compresa tra 150-160 cm.

% 1° % 2°		>15%	CM: 150	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE		CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All’ Edificio

Zona all’aperto sistemata a verde per attività ludico ricreative

CM:		CM:	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA’CM:			
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	
1A	2A	3A	4B
5B	6B	CM:	
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
ABACO INGRESSO		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
		CM:	CM:
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
		SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO	

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:		%	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE	

Servizi Accessori

	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

12

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Croce Verde

data rilievo 20/02/2009

Da Piazza della Repubblica presenza di parcheggio riservato > attraversamento stradale > marciapiede con presenza di ripetuti scivoli per passi carrabili lungo il percorso > percorso in pendenza riservato ai mezzi di soccorso > attraversamento non segnalato della strada > breve tratto di strada chiusa non protetta > breve rampa in forte pendenza

VIA/PIAZZA

COMUNE

PROPRIETA'

destinazione

Via Nicola Fabrizi

Castelnuovo di Garfagnana

Privata

struttura socio-assistenziale

vista dalla strada

rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL MARCIAPIEDE E I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO. LA LUNGHEZZA DEL PERCORSO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA APPARE ESAGERATA

Spazio Esterno

Breve tratto di strada chiusa con pavimentazione in asfalto e presenza di posto auto privato e riservato per mezzi di soccorso ma non per disabili

Senza Marciapiede NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE >15%	PRESENZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 200	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite breve rampa in forte pendenza.

SECONDARIO ADATTATO

CM:

N°

RAMPA

25%

DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA

CM: 255

CM: 83

TIPOLOGIA INGRESSO

H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO

SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO

LARGHEZZA INFISSO ESETERNO

LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.

RILEVABILE

NON PRESENTE

CM:

CM:

RILEVABILITA DISLIVELLO

SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA

ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE

ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE

COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI

FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI

LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI

LARGHEZZA MIN. APERTURE

CM:

CM:

CM:

CM:

ALLARGAMENTI DEL PERCORSO

PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI

ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI

ZONE DI ATTESA UTENTI

TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI

RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'

LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO

TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO

ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO

PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO

PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI

TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO

TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO

Spazio Esterno

Breve tratto di strada chiusa con pavimentazione in asfalto e presenza di posto auto privato e riservato per mezzi di soccorso ma non per disabili

% 1° % 2°	>15% 		CM: ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All’ Edificio

Accesso tramite breve rampa in forte pendenza.

CM: 	 	CM: > cm 90 % 25%	Non Presente Sconnessa - Non Sdruciolevole
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA’CM: 		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	
1A 1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		A CORRERE ORIZZONTALE	CM: 100
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		METALLO E VETRO	TRASPARENTE SEGNALATA
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici



CM: 	CM: CM: 	CM: CM: 	fCM:
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM: 		CM: 	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
		CM: 	CM:
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO			

Spazio Interno



CM: 	CM: 	 	
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM: 			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM: 		% 	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM: 		CM: CM: 	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM: CM: 	CM: CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE			

Servizi Accessori



	CM: CM: 	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

13

1

GRADO DI ACCESSIBILITA'

5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Terminal Autobus

data rilievo

20/02/2009

VIA/PIAZZA

Piazza della Repubblica

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

trasporti - biglietteria - bar

Da Piazza della Repubblica presenza di parcheggio riservato > gradino 15 cm. > marciapiede di larghezza 140 cm.> rampa pendenza 13% - larghezza 130 cm. - lunghezza 7.00 m > percorso non protetto> gradino> ingresso biglietteria / bar.

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.





vista dalla strada



porta d'ingresso



rilievo aerofotogrammetrico



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL MARCIAPIEDE AL CONTORNO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Spazio Esterno

Il marciapiede di contorno alla piazza è in parte della sua larghezza occupato dal muso delle autovetture e la pendenza delle due rampe di accesso al terminal sono intorno al 13%

su piazza e marciapiede NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE. - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 140	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 100	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso coperto con pavimentazione in gomma (quadrotti a bolle)

PRINCIPALE	CM: 15 N° 1 alzata	GRADINO ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA	CM:	CM: 78
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Il marciapiede di contorno alla piazza è in parte della sua larghezza occupato dal muso delle autovetture e la pendenza delle due rampe di accesso al terminal sono intorno al 13%

% 1°	0-8%	<=15%		CM:		ML:	
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA		ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA		ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE	
A PETTINE		CM:	250	CM:	500		
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA		LUNGHEZZA			

Accesso All’ Edificio

Accesso coperto con pavimentazione in gomma (quadrotti a bolle)

CM:			CM:				
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p		SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE		RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA		RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	
LARGHEZZA CM:				NON PRESENTE			
PROFONDITA’CM:							
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:		SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA			

1A	2A	3A	4B	5B	6B	LEVA	CM:	110
						TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA	
						METALLO E VETRO		
						INFISSO CON SPECCHIARE		
						MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA		
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA								
ABACO INGRESSO								

Servizi Igienici



CM:		CM:		CM:		fCM:	
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO		ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE		CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE		MANIGLIONE SEZIONE	
CM:				CM:			
CM:		TIPO DI LAVABO		ALTEZZA LAVABO		RUBINETTERIA DEL LAVABO	

		CM:		CM:		CM:	
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE		DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO		SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO	

Spazio Interno



CM:		CM:					
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI		LARGHEZZA MIN. APERTURE		ALLARGAMENTI DEL PERCORSO		PAVIMENTAZIONE	
CM:							
LARGHEZZA SCALA INTERNA		PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA			

CM:			%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI		AUSILIO PER ORIENTAMENTO	

CM:		CM:			
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’		ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA

		CM:		CM:	
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’		ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori



	CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’		SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA		ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

13

2

GRADO DI ACCESSIBILITA'

5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Terminal Autobus

data rilievo

20/02/2009

VIA/PIAZZA

Piazza della Repubblica

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione




trasporti - bar



vista dalla strada



rilievo aerofotogrammetrico



FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL MARCIAPIEDE AL CONTORNO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Spazio Esterno

Il marciapiede di contorno alla piazza è in parte della sua larghezza occupato dal muso delle autovetture e la pendenza delle due rampe di accesso al terminal sono intorno al 13%

Su piazza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 140	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 100	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso coperto con pavimentazione in gomma (quadrotti a bolle)

SECONDARIO	CM: 3 N° 1 alzata	GRADINO DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM:	CM: 100
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Il marciapiede di contorno alla piazza è in parte della sua larghezza occupato dal muso delle autovetture e la pendenza delle due rampe di accesso al terminal sono intorno al 13%

% 1° % 2°	NON 		CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE	
A PETTINE		CM:	CM:	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA		


Accesso All’ Edificio

Accesso coperto con pavimentazione in gomma (quadrotti a bolle)

CM:		CM:	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA’CM:		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	

1A	2A	3A	4B	5B	6B	A CORRERE ORIZZONTALE	CM: 110
						TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
						METALLO E VETRO	
						INFISSO CON SPECCHIARE	
						MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA							
ABACO INGRESSO							

Servizi Igienici



CM:	CM:	CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO

		CM: CM:	CM:	CM:
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno



CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	

CM:			
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO

CM:		CM: CM:		
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA

		CM: CM:	CM: CM:	
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori



	CM: CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

14

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

ANMIL

data rilievo 29-05-2009

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > rampetta con risalto 3-5 cm.> gradino marciapiede altezza 18 cm.> percorso non protetto senza marciapiede > soglia > porta di ingresso.

VIA/PIAZZA

COMUNE

PROPRIETA'

destinazione

Via Vallisneri

Castelnuovo di Garfagnana

Privata

Uffici associativi

20/a

vista dalla strada

Riferimento Cartografico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCIOLEVOLE 0-8%	MANCANZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 450 Via Vallisneri	NON RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 50	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite 1 gradino esterno coincidente con la soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 15 N° 1 alzata	GRADINO ANTA TRIPLA CON APERTURA INTERNA	CM: 183	CM: 59
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.

RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada.

% 1° % 2°	0-8% <2%		CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE		CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All’ Edificio

Accesso tramite 1 gradino esterno coincidente con la soglia della porta.

CM:		CM:	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA’CM:		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA			
ABACO INGRESSO			
1A		POMELLO	CM: 100
2A		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
3A		LEGNO	
4B		OPACA	
5B		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
6B			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:		%	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM: CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM: CM:	CM: CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori

	CM: CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA’ TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

16

1

GRADO DI ACCESSIBILITA'

3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola materna

data rilievo

20/02/2009

Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > area di pertinenza della scuola/percorso non protetto con leggera pendenza <5% > rampa di lunghezza 10 metri > porticato > porta di ingresso. Edificio su tre piani. si accede al primo piano (scuola elementare) con scala e servoscala.

VIA/PIAZZA

Via Giovanni Pascoli

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio scolastico

vista dal percorso di raccordo parcheggio struttura

porta d'ingresso

rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 40	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite rampa (corrimano non a norma) che conduce a un porticato antistante l'ingresso. Ortogonale alla rampa è ubicata la scala di accesso al porticato di ingresso.

PRINCIPALE	CM: 65 N° 5 alzate	SCALA e RAMPA 6,8 DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 154	CM: 72
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

	non sono presenti bagni accessibili	CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

% 1°	NON		CM:		ML:	
% 2°						
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA		ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA		ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE		CM:		250	CM:	500
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA		LUNGHEZZA		

Accesso All’ Edificio

Accesso tramite rampa (corrimano non a norma) che conduce a un porticato antistante l’ingresso. Ortogonale alla rampa è ubicata la scala di accesso al porticato di ingresso.

CM:	>cm 120	Non Presente	CM:	> cm 90	Presente su due lati ad altezza cm.90	
	2a+P = cm 62	Continua - Non Sdruciolevole	%	6,8	Continua - Non Sdruciolevole	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p		SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE		RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA		RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:				NON PRESENTE		
PROFONDITA’CM:						
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:		SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA		

1A	2A	3A	4B	5B	6B	A CORRERE ORIZZONTALE	CM:	110
						TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA	
						METALLO E VETRO		
						INFISSO CON SPECCHIARE		
						MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA		
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA								
ABACO INGRESSO								

Servizi Igienici



CM:		CM:		CM:		fCM:	
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO		ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE		CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE		MANIGLIONE SEZIONE	
CM:				CM:			
CM:							
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’		TIPO DI LAVABO		ALTEZZA LAVABO		RUBINETTERIA DEL LAVABO	

		CM:		CM:		CM:	
		CM:					
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE		DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO		SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO	

Spazio Interno



CM:		CM:			
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI		LARGHEZZA MIN. APERTURE		ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:					
LARGHEZZA SCALA INTERNA		PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA	

CM:			%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI		AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
CM:		CM:			
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’		ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
		CM:		CM:	
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’		ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori



	CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’		SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA		ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

16

2

GRADO DI ACCESSIBILITA'

3 ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola

data rilievo 20/02/2009

VIA/PIAZZA

via Giovanni Pascoli

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio scolastico




vista dal percorso di raccordo parcheggio struttura




porta d'ingresso



vista dal percorso di raccordo parcheggio struttura

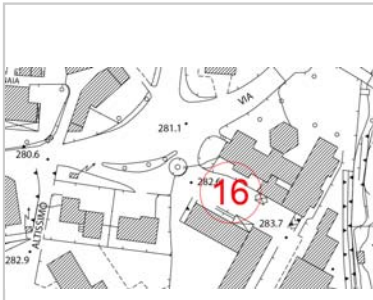

rilievo aerofotogrammetrico



FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 40	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Porticato di ingresso con disimpegno con pavimentazione sdruciolevole. L'accesso al porticato avviene da lati opposti con gradoni con pedata 65 cm.

PRINCIPALE	CM: 65 N° 5 alzate	SCALA e RAMPA 16,66 DOPPIA ANTA CON APERTURA ESTERNA	CM: 180	CM: 90
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.


% 1°	NON		CM:		ML:	
% 2°						
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA		ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA		ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE		CM:		CM:		
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA		LUNGHEZZA		

Accesso All’ Edificio

Porticato di ingresso con disimpegno con pavimentazione sdruciolevole. L’accesso al porticato avviene da lati opposti con gradoni con pedata 65 cm.

CM: >cm 120	Non Presente	CM: > cm 90	Non Presente
2a+P> cm 64	Continua - Non Sdruciolevole	% 16,66	Continua - Non Sdruciolevole
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA’CM:			
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	
1A		2A	
3A		4B	
5B		6B	
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA			
ABACO INGRESSO			
POMELLO		CM: 100	
TIPO MANIGLIA		ALTEZZA MANIGLIA	
METALLO E VETRO			
INFISSO CON SPECCHIARE			
MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA			

Servizi Igienici



CM:	CM:	CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:			
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno



CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:		%	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori



	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

16

4

GRADO DI ACCESSIBILITA'

5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola media

data rilievo 20/02/2009

Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > percorso non protetto in leggera pendenza <5% > area di pertinenza della scuola/parcheggio riservato/percorso non protetto > gradini > porta di ingresso.

VIA/PIAZZA

Via Giovanni Pascoli

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'


Amministrazione Provinciale

destinazione

edificio scolastico




vista dal percorso di raccordo parcheggio struttura

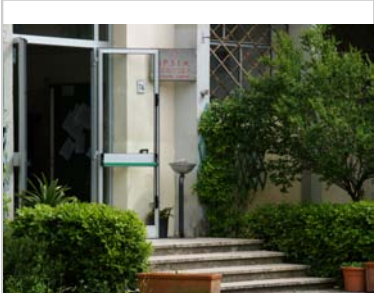

vista dal percorso di raccordo parcheggio struttura



porta d'ingresso

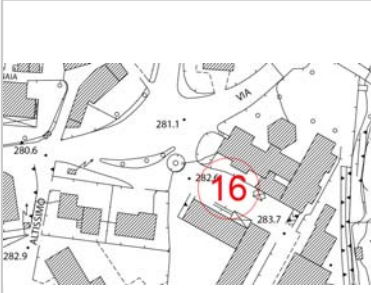

rilievo aerofotogrammetrico



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO. L'INGRESSO RISERVATO AI DISABILI SI TROVA SUL RETRO DEL COMPLESSO SCOLASTICO (LATO PALESTRA)

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: <10	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Antistante la scala di accesso alla scuola si presenta la necessità di superare un gradino di circa 12 cm. Spazio antistante che conduce a 4 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 52 N° 4 alzate	SCALA DOPPIA ANTA CON APERTURA ESTERNA	CM: 156	CM: 75
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

% 1°	NON		CM:		ML:	
% 2°						
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA		ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA		ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE		CM:		250	CM:	500
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA		LUNGHEZZA		

Accesso All’ Edificio

Antistante la scala di accesso alla scuola si presenta la necessità di superare un gradino di circa 12 cm. Spazio antistante che conduce a 4 gradini esterni di cui l’ultimo sulla soglia della porta.

CM:	>cm 120	Non Presente	CM:			
	2a+P = cm 62	Continua - Non Sdruciolevole	%			
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p		SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA		RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	
LARGHEZZA CM:			NON PRESENTE			
PROFONDITA’CM:						
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:		SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA		
1A		2A		3A		
4B		5B		6B		
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA						
ABACO INGRESSO						
LEVA		CM:				100
TIPO MANIGLIA		ALTEZZA MANIGLIA				
METALLO E VETRO						
INFISSO CON SPECCHIARE						
MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA						

Servizi Igienici



CM:		CM:		CM:		fCM:		
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO		ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE		CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE		MANIGLIONE SEZIONE		
CM:				CM:				
CM:								
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’		TIPO DI LAVABO		ALTEZZA LAVABO		RUBINETTERIA DEL LAVABO		
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C		TIPO W.C TIPO SEDUTA		ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE		Distanza BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO		
						CM:		
						CM:		
						CM:		
						CM:		

Spazio Interno



CM:		CM:							
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI		LARGHEZZA MIN. APERTURE		ALLARGAMENTI DEL PERCORSO		PAVIMENTAZIONE			
CM:									
LARGHEZZA SCALA INTERNA		PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA					
CM:									
LARGHEZZA RAMPA INTERNA		PAVIMENTAZIONE RAMPA		CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI		AUSILIO PER ORIENTAMENTO			
CM:									
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO		SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA		ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’		ASCENSORE TIPO DI PORTA		ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA	
STALLI DI SOSTA		NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI		ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’		ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA		UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE	

Servizi Accessori



		CM:		
		CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI		COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’		SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA		COPERTURA		ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

16

6

GRADO DI ACCESSIBILITA'

3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - palestra

data rilievo 20/02/2009

Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > area di pertinenza della scuola/percorso non protetto in leggera pendenza <5% > gradino con rampa > porta di ingresso.

VIA/PIAZZA

Via Giovanni Pascoli

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Amministrazione Provinciale

destinazione

edificio scolastico

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA


ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.





vista da area non protetta



vista da area non protetta

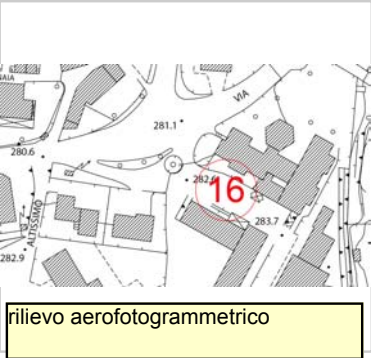

rilievo aerofotogrammetrico



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: <100	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso alla rampa d'ingresso presenta un gradino di circa 10 cm

PRINCIPALE	CM: 10 N° 1 alzata	GRADINO E RAMPA 8,7% DOPPIA ANTA CON APERTURA ESTERNA	CM: 195	CM: 90
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola

% 1°			CM:		ML:	
% 2°						
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE			
A PETTINE		CM:		CM:		
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA				

Accesso All’ Edificio

L’accesso alla rampa d’ingresso presenta un gradino di circa 10 cm

CM:			CM:	> cm 90	Non Presente
			%	8,7%	Continua - Non Sdruciolevole
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE		
LARGHEZZA CM:			NON PRESENTE		
PROFONDITA’CM:					
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA			
1A		2A		3A	
4B		5B		6B	
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA					
ABACO INGRESSO					
LEVA		CM:		100	
TIPO MANIGLIA		ALTEZZA MANIGLIA			
METALLO E VETRO		INFISSO CON SPECCHIARE			
MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA					

Servizi Igienici

CM:		CM:		CM:		fCM:	
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE				
CM:				CM:			
CM:							
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO				
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO			

Spazio Interno

CM:		CM:			
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE		
CM:					
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA			
CM:		%			
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO		
CM:		CM:			
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA	
		CM:			
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE	

Servizi Accessori

	CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA	
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’	



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

16

5

GRADO DI ACCESSIBILITA'

3 ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > area di pertinenza della scuola/percorso non protetto in leggera pendenza <5% > rampa > porta di ingresso.

Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola media

data rilievo

20/02/2009

VIA/PIAZZA

Via Giovanni Pascoli

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Amministrazione Provinciale

destinazione

edificio scolastico

porta d'ingresso

rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM: RACCORDATO A PETTINE metri circa: <100 N° 0				
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso avviene tramite rampa della lunghezza di circa 290 cm

SECONDARIO ADATTATO	CM: N°	RAMPA 9,3% DOPPIA ANTA GRANDEZZE DISEGUALI CON APERTURA ESTERNA	CM: 120	CM: 90
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.

RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

% 1° % 2°	NON 		CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE	
A PETTINE		CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA		

Accesso All’ Edificio

L’accesso avviene tramite rampa della lunghezza di circa 290 cm

CM:		CM: > cm 90 9,3%	Non Presente Continua - Non Sdruciolevole
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA’CM:		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	
1A 2A 3A 4B 5B 6B		LEVA CM: 100	
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		MATERIALE PLASTICO E ALLUMINIO OPACA	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA			
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
		CM:	CM:
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO			

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:		%	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE			

Servizi Accessori

	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

16

3

GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > area di pertinenza della scuola/percorso non protetto in leggera pendenza <5% > rampa di lunghezza 3,90 metri > porticato > porta di ingresso.
Al secondo piano collegamento con le aule della scuola superiore.

Complesso Scolastico in località “Carbonaia” - scuola

data rilievo20/02/2009

VIA/PIAZZA

via Giovanni Pascoli

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio scolastico

porta d'ingresso

rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 40	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All’ Edificio

Accesso all’edificio tramite gradino che coincide con la soglia di ingresso. L’accesso avviene direttamente da area scoperta senza alcuna protezione dalla pioggia.

SECONDARIO	CM: 6 N° 1 alzata	SOGLIA DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 173	CM: 80
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.

RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Area/piazzale di pertinenza della scuola con
pavimentazione in asfalto sconnesso.

Accesso All' Edificio

Accesso all'edificio tramite gradino che coincide con la soglia di ingresso. L'accesso avviene direttamente da area scoperta senza alcuna protezione dalla pioggia.

Accesso all'edificio tramite gradino che coincide con la soglia di ingresso. L'accesso avviene direttamente da area scoperta senza alcuna protezione dalla pioggia.

Luglio 09: Arch. Luca Marzi - Arch. Pierpaolo Baldini - Arch. Pacifico Fanani - Arch. Franco Maffei



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

17

1

GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

Misericordia-ambulatorio

data rilievo 20/02/2009

VIA/PIAZZA Via Giovanni Pascoli

COMUNE Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA' Privata

destinazione edificio socio assistenziale

vista dalla strada

vista da area non protetta

rilievo aerofotogrammetrico

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Da parcheggio prospiciente sul lato opposto della strada > ingresso da strada secondaria su area semi protetta a livello > rampa > dislivello > porta di ingresso > accesso agli ambulatori posti al piano rialzato

FRUIBILITA' INTERNA 4 RILEVATA PARZIALMENTE

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

IL MARCIAPIEDE PRESENTE LUNGO IL TRATTO DELLA VIABILITA' PUBBLICA SI INTERROMPE E RIPRENDE SOLAMENTE PER IL TRATTO ANTISTANTE LA STRUTTURA RILEVATA
GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI L'AREA DI PERTINENZA

Spazio Esterno

Il parcheggio di servizio alla struttura, senza segnalazioni a terra degli stalli, è ubicato sul lato opposto della strada. Non ci sono strisce pedonali dirette.

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI		PRESENTI	DISLIVELLI INFERIORI o UGUALI a cm 2,5
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	COMPLANARE		A PETTINE metri circa: 20	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso all'edificio avviene tramite scala e rampa.

SECONDARIO ADATTATO	CM: 75 N° 5 alzate	SCALA e RAMPA 15,7 DOPPIA ANTA CON APERTURA ESTERNA	CM: 131	CM: 62
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Il parcheggio di servizio alla struttura, senza segnalazioni a terra degli stalli, è ubicato sul lato opposto della strada. Non ci sono strisce pedonali dirette.

% 1°	NON		CM:		ML:	
% 2°						
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE			
A PETTINE		CM:		CM:		
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA				

Accesso All’ Edificio

L’accesso all’edificio avviene tramite scala e rampa.

CM: >cm 120	Non Presente	CM: > cm 90	Presente su due lati ad altezza > cm.90
2a+P = cm 62	Continua - Non Sdruciolevole	% 15,7	Continua - Non Sdruciolevole
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA’CM:			
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	
1A		2A	
3A		4B	
5B		6B	
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		A CORRERE ORIZZONTALE	
		CM: 90	
		TIPO MANIGLIA	
		ALTEZZA MANIGLIA	
		METALLO E VETRO	
		INFISSO CON SPECCHIARE	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	fCM:
CM:	CM:		
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:			
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
		CM:	CM:
CM:	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO			

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:		%	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE			

Servizi Accessori

	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

17

2

GRADO DI ACCESSIBILITA'

3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Misericordia-sede

data rilievo

20/02/2009

Da parcheggio prospiciente sul lato opposto della strada > marciapiede a livello > porta di ingresso.

VIA/PIAZZA

Via Giovanni Pascoli

12

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione


edificio socio assistenziale



vista dalla strada



vista del marciapiede

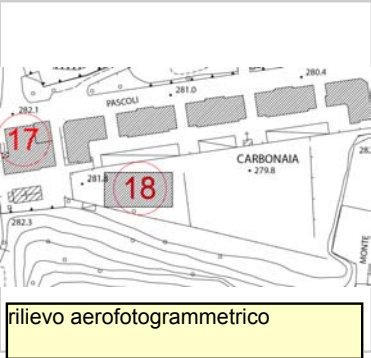

rilievo aerofotogrammetrico

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

IL MARCIAPIEDE PRESENTE LUNGO IL TRATTO DELLA VIABILITA' PUBBLICA SI INTERROMPE E RIPRENDE SOLAMENTE PER IL TRATTO ANTISTANTE LA STRUTTURA RILEVATA. GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL MARCIAPIEDE E I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA.

Spazio Esterno

Il parcheggio di servizio alla struttura, senza segnalazioni a terra degli stalli, è ubicato sul lato opposto della strada. Non ci sono strisce pedonali dirette.

Su Marciapiede PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI		PRESENTI	DISLIVELLI INFERIORI o UGUALI a cm 2,5
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE. - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 130	COMPLANARE		A PETTINE metri circa: <10	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso alla struttura avviene tramite breve tratto di marciapiede presente solo nella parte antistante l'ingresso con presenza di numerose fioriere

PRINCIPALE	CM: 2 N° 1 alzata	SOGLIA ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA	CM: 240	CM: 87
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

SU PIÙ PIANI				
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Il parcheggio di servizio alla struttura, senza segnalazioni a terra degli stalli, è ubicato sul lato opposto della strada. Non ci sono strisce pedonali dirette.

% 1° % 2°	NON 		CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE	
A PETTINE		CM:	CM:	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA		

Accesso All’ Edificio

L’accesso alla struttura avviene tramite breve tratto di marciapiede presente solo nella parte antistante l’ingresso con presenza di numerose fioriere

CM:		CM:	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA’CM:		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	
1A	2A	3A	4B
5B	6B	A CORRERE ORIZZONTALE CM: 90	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		TIPO MANIGLIAALTEZZA MANIGLIA	
		METALLO E VETRO INFISSO CON SPECCHIARE	
ABACO INGRESSO		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
		CM:	CM:
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO			

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:		%	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE			

Servizi Accessori

	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA’



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

20

GRADO DI ACCESSIBILITA'

3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

INPS - INAIL

data rilievo 20/02/2009

Da parcheggio riservato prospiciente l'edificio > gradino marciapiede privato > porta di ingresso a raso.

VIA/PIAZZA

Via Farini

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione


ufficio



vista dalla strada



vista dalla strada

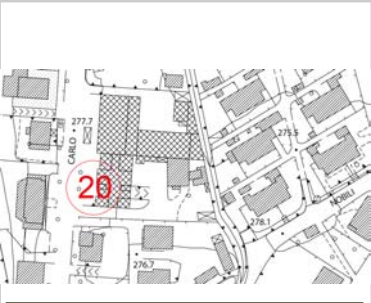

rilievo aerofotogrammetrico

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA. LA PRESENZA DELLE MACCHINA IN SOSTA PUÒ COSTITUIRE UN IMPORTANTE OSTACOLO AGLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA

Spazio Esterno

Parcheggio privato a lato di strada pubblica a traffico di scorrimento. Leggera pendenza da superare per l'accesso al marciapiede.

Su Marciapiede PROTETTO	CONTINUA - SDRUCIOLEVOLE 0-8%		PRESENTI	DISLIVELLI INFERIORI o UGUALI a cm 2,5
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 102	RACCORDATO		PARALLELO AL PERCORSO metri circa: 5	N° 1
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite marciapiede privato con un gradino esterno.

PRINCIPALE	CM: 1 N° 1 alzata	GRADINO ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA	CM: 146	CM:
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Parcheggio privato a lato di strada pubblica a traffico di scorrimento. Leggera pendenza da superare per l’accesso al marciapiede.

% 1°	0-8%		CM:		ML:	
% 2°						
PERCORSO ESTERNO PENDENZE		PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA		ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE	
PARALLELO AL PERCORSO		CM:	250	CM:	500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI		LARGHEZZA		LUNGHEZZA		

Accesso All’ Edificio

Accesso tramite marciapiede privato con un gradino esterno.

CM:			CM:		
			%		
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p		SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE		RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	
RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE					
LARGHEZZA CM:				NON PRESENTE	
PROFONDITA’CM:					
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:		SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA	
1A		2A		3A	
4B		5B		6B	
A CORRERE ORIZZONTALE CM: 100					
TIPO MANIGLIA		ALTEZZA MANIGLIA			
LEGNO E VETRO					
INFISSO CON SPECCHIARE					
MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA					
ABACO INGRESSO					

Servizi Igienici

CM:		CM:		CM:		fCM:	
CM:		CM:					
RAGGIUNGIBILITA’ PASSAGGI SUL PERCORSO		ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE		CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE		MANIGLIONE SEZIONE	
CM:				CM:			
CM:							
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA’		TIPO DI LAVABO		ALTEZZA LAVABO		RUBINETTERIA DEL LAVABO	
TIPOLOGA DELL’ ACCOSTAMENTO W.C		TIPO W.C TIPO SEDUTA		ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE		Distanza Bordo Anteriore W.C PARETE DI FONDO	
						SPAZIO ANTISTANTE PER L’APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO	

Spazio Interno

CM:		CM:			
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI		LARGHEZZA MIN. APERTURE		ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	
PAVIMENTAZIONE					
CM:					
LARGHEZZA SCALA INTERNA		PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA	
CM:			%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA		PAVIMENTAZIONE RAMPA		CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	
AUSILIO PER ORIENTAMENTO					
CM:		CM:			
CM:		CM:			
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO		SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA		ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA’	
ASCENSORE TIPO DI PORTA		ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA			
		CM:		CM:	
		CM:		CM:	
STALLI DI SOSTA		NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI		ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA’	
ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA		UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE			

Servizi Accessori

		CM:		
		CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI		COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA’		SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA		COPERTURA		ACCESSIBILITA’